


リンピアいなば調整池水質測定結果

分 析 項 目(単位)			基準値	採取日																		
				令和5年 7月26日	令和6年 7月31日	令和7年 7月30日	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	令和19年	令和20年	令和21年	令和22年	令和23年
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)		—	8.6	8.5	8.9※																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	—	1.2	1.7	3.8																
	化学的酸素要求量(CODMn)	(mg/L)	—	4.8	4.2	7.1																
	浮遊物質(SS)	(mg/L)	—	2.6	1.6	4																
	溶存酸素量(DO)	(mg/L)	—	10	9.0	7.9																
	大腸菌数	(CFU/100mL)	—	2	1	2																
	全窒素	(mg/L)	—	0.71	0.30	0.28																
	全りん	(mg/L)	—	0.019	0.014	0.011																
	電気伝導率	(mS/L)	—	19	15	15																
	亜鉛	(mg/L)	—	0.001	0.002	0.001																
	ノニルフェニール	(mg/L)	—	<0.00006	<0.00006	<0.00006																
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	—	<0.0003	<0.0006	<0.0006																
	透視度	度	—	>50	>50	>50																
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003																
	全シアン	(mg/L)	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない																
	鉛	(mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001																
	六価クロム	(mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002																
	砒素	(mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001																
	総水銀	(mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.0005	<0.00005																
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない																
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	(mg/L)	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない																
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002																
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1以下	<0.1	<0.1	<0.1																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001																
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002																
	チウラム	(mg/L)	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006																
	シマジン	(mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002																
	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001																
	セレン	(mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10以下	0.32	0.19	<0.1																
	ふっ素	(mg/L)	0.8以下	<0.08	<0.08	0.17																
	ほう素	(mg/L)	1以下	<0.1	<0.1	<0.1																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005																
ダイオキシン類		(pg-TEQ/L)	1以下	0.046	0.066	0.061																

※水素イオン濃度について、降雨が少なかったため調整池が停滞水域となり、植物プランクトン発生等により高い値を示したと推測されます。

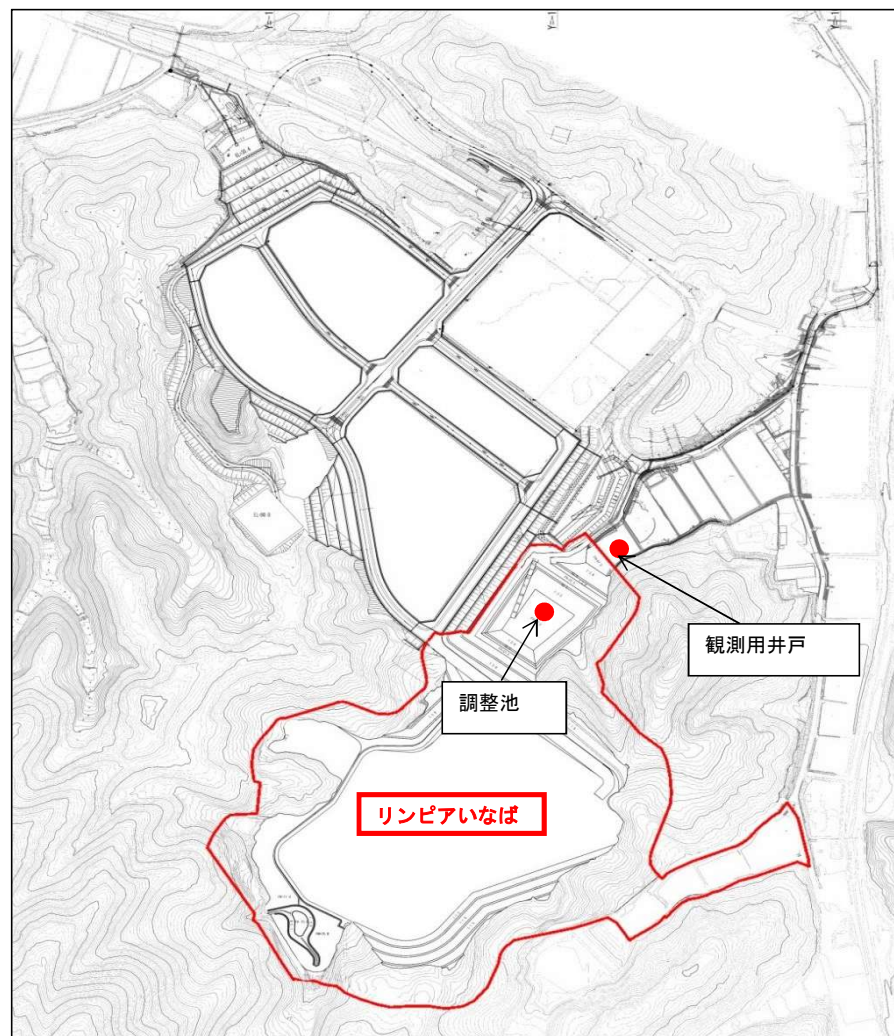

採水地点位置図