

令和5年度 リンピアいなば排ガス・騒音・振動・悪臭測定結果

<：測定機器の測定範囲下限値未満

1 排ガス

項目	協定値※		測定回数	測定日											
	要監視基準	停止基準		1号炉						2号炉					
				R5. 4. 18	R5. 6. 6	R5. 7. 27	R5. 10. 5	R5. 12. 27	R6. 1. 23	R5. 5. 23	R5. 7. 26	R5. 10. 6	R5. 11. 21	R6. 1. 24	R6. 3. 21
硫黄酸化物（ppm）	50	100	6回/年	9. 0	7. 2	6. 3	4. 1	3. 1	2. 1	9. 2	3. 9	8. 7	5. 3	3. 0	1. 9
ばいじん（g/m³N）	－	0. 01		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化水素（ppm）	40	50		22	20	19	9. 8	11	9. 8	29	13	14	19	14	2. 0
窒素酸化物（ppm）	50	100		35	29	29	29	31	24	18	28	28	31	27	30
水銀（mg/m³N）	－	0. 03	4回/年	0. 00012	－	0. 000074	0. 00025	－	0. 00043	0. 00046	<0. 00004	0. 0001	－	0. 000099	－
ダイオキシン類（ng-TEQ/m³N）	0. 05	0. 1		0. 00016	－	0. 0021	0. 00031	－	0. 00024	0. 0034	0. 0023	0. 0035	－	0. 003	－

※細目協定（H28. 11. 27締結）に基づく協定値（以下同様）

2 騒音

（単位：デシベル）

項目		協定値	測定回数	測定日																
				R5. 4. 18				R5. 7. 6				R5. 10. 4				R6. 1. 23				
				地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	
朝	午前6時から 午前8時まで	65以下	4回/年	46	45	41	42	46	46	42	41	44	46	46	44	44	44	48	40	45
昼間	午前8時から 午後7時まで	65以下		48	53	49	48	55	50	51	54	52	50	43	52	51	52	50	52	
夕	午後7時から 午後10時まで	65以下		44	45	42	39	49	47	48	44	49	62	52	58	42	42	38	40	
夜間	午後10時から 翌朝6時まで	45以下		45	45	44	42	45	43	43	42	47※	64※	51※	53※	43	42	38	43	


※鳥、虫の鳴声によるものであり施設稼働に起因するものではありません。

3 振動

（単位：デシベル）

項目		協定値	測定回数	測定日															
				R5. 4. 18				R5. 7. 6				R5. 10. 4				R6. 1. 23			
				地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④
昼間	午前8時から 午後7時まで	65以下	4回/年	<25	27	<25	<25	26	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	25	<25	<25	<25
夜間	午後7時から 翌朝8時まで	60以下		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	25	<25	<25	<25	<25	<25	<25

項目	協定値	測定 回数	測定日															
			R5. 5. 16				R5. 8. 8				R5. 11. 7				R6. 2. 19			
			地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④
アンモニア	1以下	4回/年	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1	0. 3	0. 3	0. 2	0. 4	0. 1	0. 4	0. 4	0. 2	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
メチルメルカプタン	0. 002以下		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
硫化水素	0. 02以下		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
硫化メチル	0. 01以下		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
二硫化メチル	0. 009以下		<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009
トリメチルアミン	0. 005以下		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
アセトアルデヒド	0. 05以下		<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 006	<0. 005	<0. 005	0. 010	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
プロピオンアルデヒド	0. 05以下		<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
ノルマルブチルアルデヒド	0. 009以下		<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009
イソブチルアルデヒド	0. 02以下		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ノルマルバレルアルデヒド	0. 009以下		<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009
イソバレルアルデヒド	0. 003以下		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
イソブタノール	0. 9以下		<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09	<0. 09
酢酸エチル	3以下		<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3
メチルイソブチルケトン	1以下		<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1
トルエン	10以下		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
スチレン	0. 4以下		<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
キシレン	1以下		<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
プロピオン酸	0. 03以下		<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
ノルマル酪酸	0. 001以下		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 0007	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ノルマル吉草酸	0. 0009以下		<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	0. 00010	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009
イソ吉草酸	0. 001以下		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001

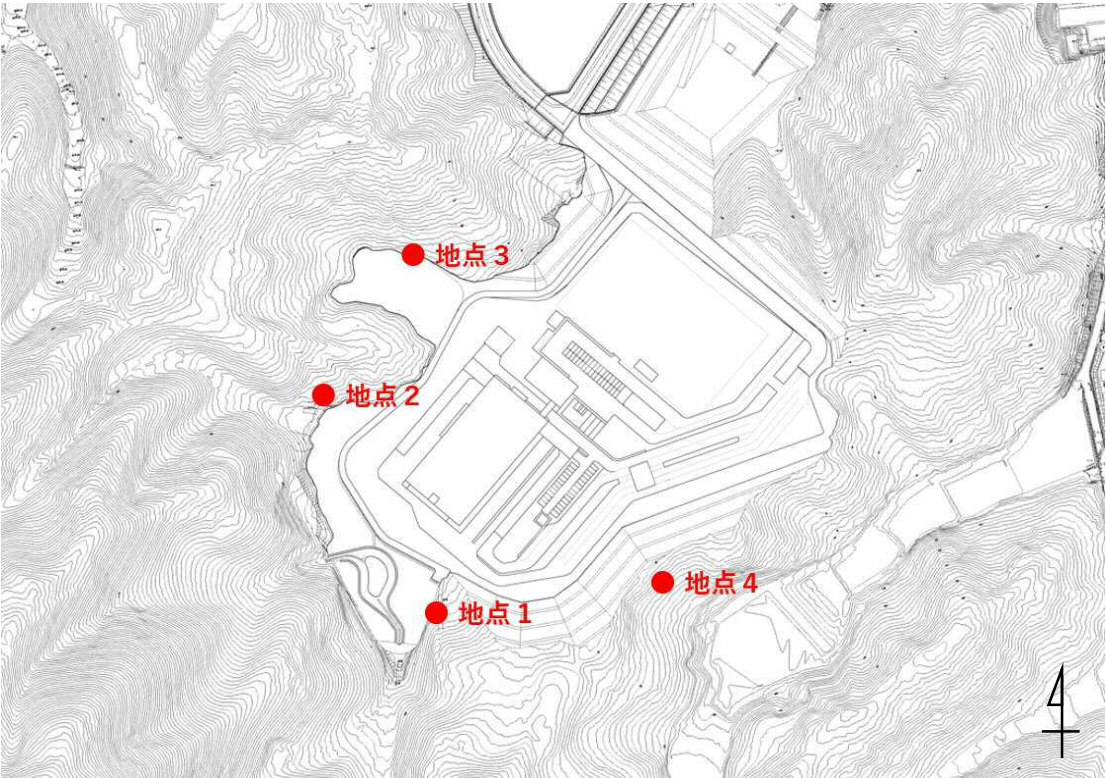

測定地点（騒音、振動、悪臭）