

令和7年度 リンピアいなば排ガス・騒音・振動・悪臭測定結果

<: 測定機器の測定範囲下限値未満

1 排ガス

項目	協定値※		測定回数	測定日											
	要監視基準	停止基準		1号炉						2号炉					
				R7.4.9	R7.6.5	R7.8.8	R7.10.30	R8.1.14	R8.3.3	R7.4.10	R7.6.6	R7.8.7	R7.10.31	R7.12.8	R8.1.15
硫黄酸化物 (ppm)	50	100	6回/年	8.6	7.6	8.0	2.6	1.2	7.4	6.6	6.8	5.2	8.1	4.9	1.2
ばいじん (g/m ³ N)	—	0.01		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
塩化水素 (ppm)	40	50		23	20	27	19	17	21	23	15	17	17	27	22
窒素酸化物 (ppm)	50	100		26	23	29	29	28	27	27	24	29	29	30	29
水銀 (mg/m ³ N)	—	0.03	4回/年	0.00026	—	0.00052	0.0036	0.00036	—	0.00021	—	0.001	0.00037	—	0.00093
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	0.05	0.1		0.0018	—	0.010	0.0051	0.0047	—	0.0060	—	0.0097	0.027	—	0.018

※細目協定（H28.11.27締結）に基づく協定値（以下同様）

2 騷音

(単位：デシベル)

項目		協定値	測定回数	測定日															
				R7. 4. 15-16				R7. 7. 3-4				R7. 10. 2-3				R8. 1. 9-10、R8. 1. 14-15			
				地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④
朝	午前6時から 午前8時まで	65以下	4回/年	46	43	40	41	46	46	43	45	49	52	47	43	43	42	42	40
昼間	午前8時から 午後7時まで	65以下		53	49	42	52	56	52	42	53	52	54	44	50	55	50	44	46
夕	午後7時から 午後10時まで	65以下		46	43	43	43	46	45	43	45	53	57	48	51	44	42	38	43
夜間	午後10時から 翌朝6時まで	45以下		45	42	40	40	45	45	42	43	50※	56※	45	48※	44	43	41	39

※鳥、虫の鳴声によるものであり施設稼働に起因するものではありません。


測定日：地点①～③は、R8.1.9-10
地点④は、R8.1.14-15

3 振動

(単位：デシベル)

[illegible]

項目	協定値	測定回数	測定日															
			R7.5.13				R7.8.5				R7.11.11				R8.2.13			
			地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④
アンモニア	1以下	4回/年	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.1
メチルメルカプタン	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
硫化水素	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硫化メチル	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
二硫化メチル	0.009以下		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
トリメチルアミン	0.005以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アセトアルデヒド	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
プロピオンアルデヒド	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ノルマルブチルアルデヒド	0.009以下		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イソブチルアルデヒド	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ノルマルバレルアルデヒド	0.009以下		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イソバレルアルデヒド	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソブタノール	0.9以下		<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
酢酸エチル	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
メチルイソブチルケトン	1以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
トルエン	10以下		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
スチレン	0.4以下		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
キシレン	1以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
プロピオン酸	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ノルマル酪酸	0.001以下		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ノルマル吉草酸	0.0009以下		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
イソ吉草酸	0.001以下		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

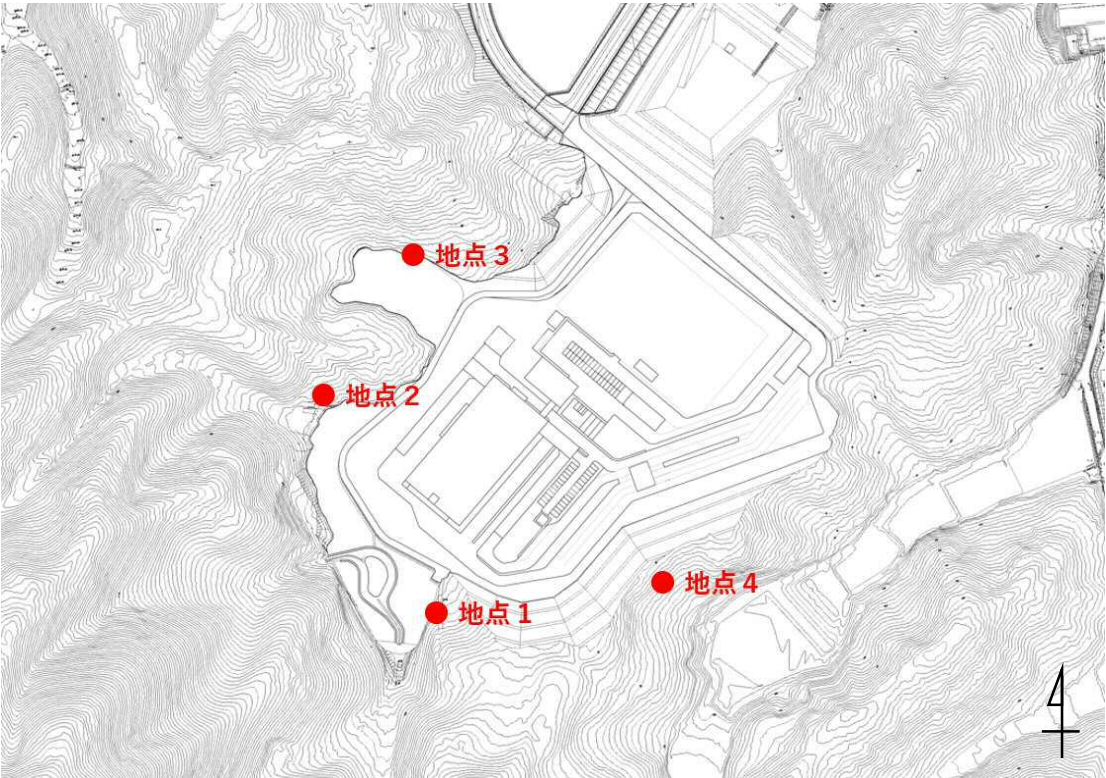

測定地点（騒音、振動、悪臭）