

令和8年度 リンピアいなば排ガス・騒音・振動・悪臭測定結果

<:測定機器の測定範囲下限値未満

1 排ガス

項目	協定値※		測定回数	測定日											
	要監視基準	停止基準		1号炉						2号炉					
				R8.4.7	R8.6.2					R8.4.8	R8.6.1				
硫黄酸化物 (ppm)	50	100	6回/年	10	4.3					1.9	7.4				
ばいじん (g/m³N)	—	0.01		<0.001	0.001					<0.001	0.001				
塩化水素 (ppm)	40	50		19	19					14	18				
窒素酸化物 (ppm)	50	100		27	18					30	22				
水銀 (mg/m³N)	—	0.03	4回/年	0.00051	—					0.001	—				
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	0.05	0.1		0.0063	—					0.014	—				

※細目協定（H28.11.27締結）に基づく協定値（以下同様）

2 騷音

(単位：デシベル)


[illegible]

3 振動

(単位：デシベル)

[illegible]

項目	協定値	測定回数	測定日															
			5月12日															
			地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④
アンモニア	1以下	4回/年	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチルメルカプタン	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硫化水素	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硫化メチル	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二硫化メチル	0.009以下		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリメチルアミン	0.005以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセトアルデヒド	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピオンアルデヒド	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノルマルブチルアルデヒド	0.009以下		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソブチルアルデヒド	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノルマルバレルアルデヒド	0.009以下		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソバレルアルデヒド	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソブタノール	0.9以下		<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
酢酸エチル	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチルイソブチルケトン	1以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	10以下		<1	<1	<1	<1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
スチレン	0.4以下		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	1以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピオン酸	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノルマル酪酸	0.001以下		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ノルマル吉草酸	0.0009以下		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソ吉草酸	0.001以下		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

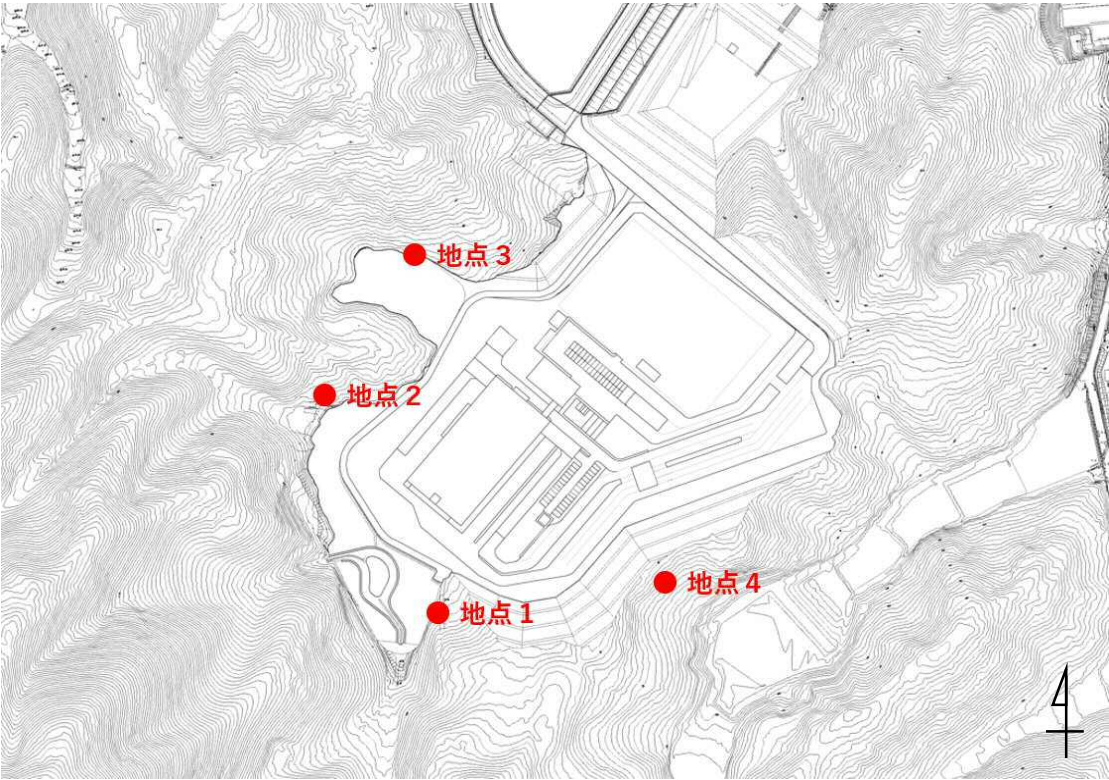

測定地点（騒音、振動、悪臭）